


OZNACZENIA


Szczegół wyprowadzenia drutów alarmowych spod pokryw końcowych w pomieszczeniu wymiennikowni

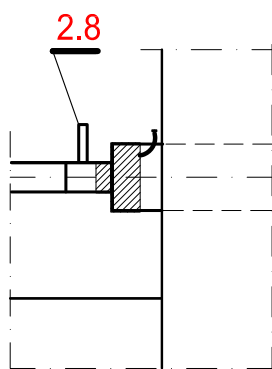

- Przewód sygnalizacyjny miedziany ocynowany
- - - Przewód sygnalizacyjny miedziany
- □ Zakończenie przewodów alarmowych w pomieszczeniu węzła

UWAGA

1. Przewody sygnalizacyjne wyprowadzone w węźle spod pokryw końcowych połączyć konektorami przez zaciśnięcie i lutowanie
2. Włączenia instalacji alarmowej przedmiotowego przyłącza do instalacji alarmowej sieci istniejącej dokonać po przeprowadzeniu pomiarów kontrolnych i akceptacji przez służby eksploatacji PEC

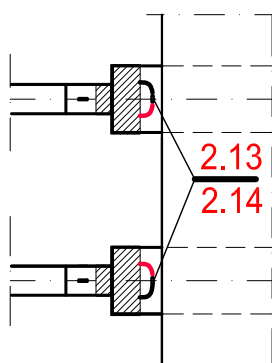

Zakład Usług Projektowych

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. - Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Tytuł projektu: Przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Świętojańskiej 15

Tytuł rys.:

Schemat instalacji alarmowej

	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data	Skala	Nr.umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		05.2017		U01/2017
WYKONAŁ	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		Nr.rys		Nr.kol.
					4-01.2/17		4