
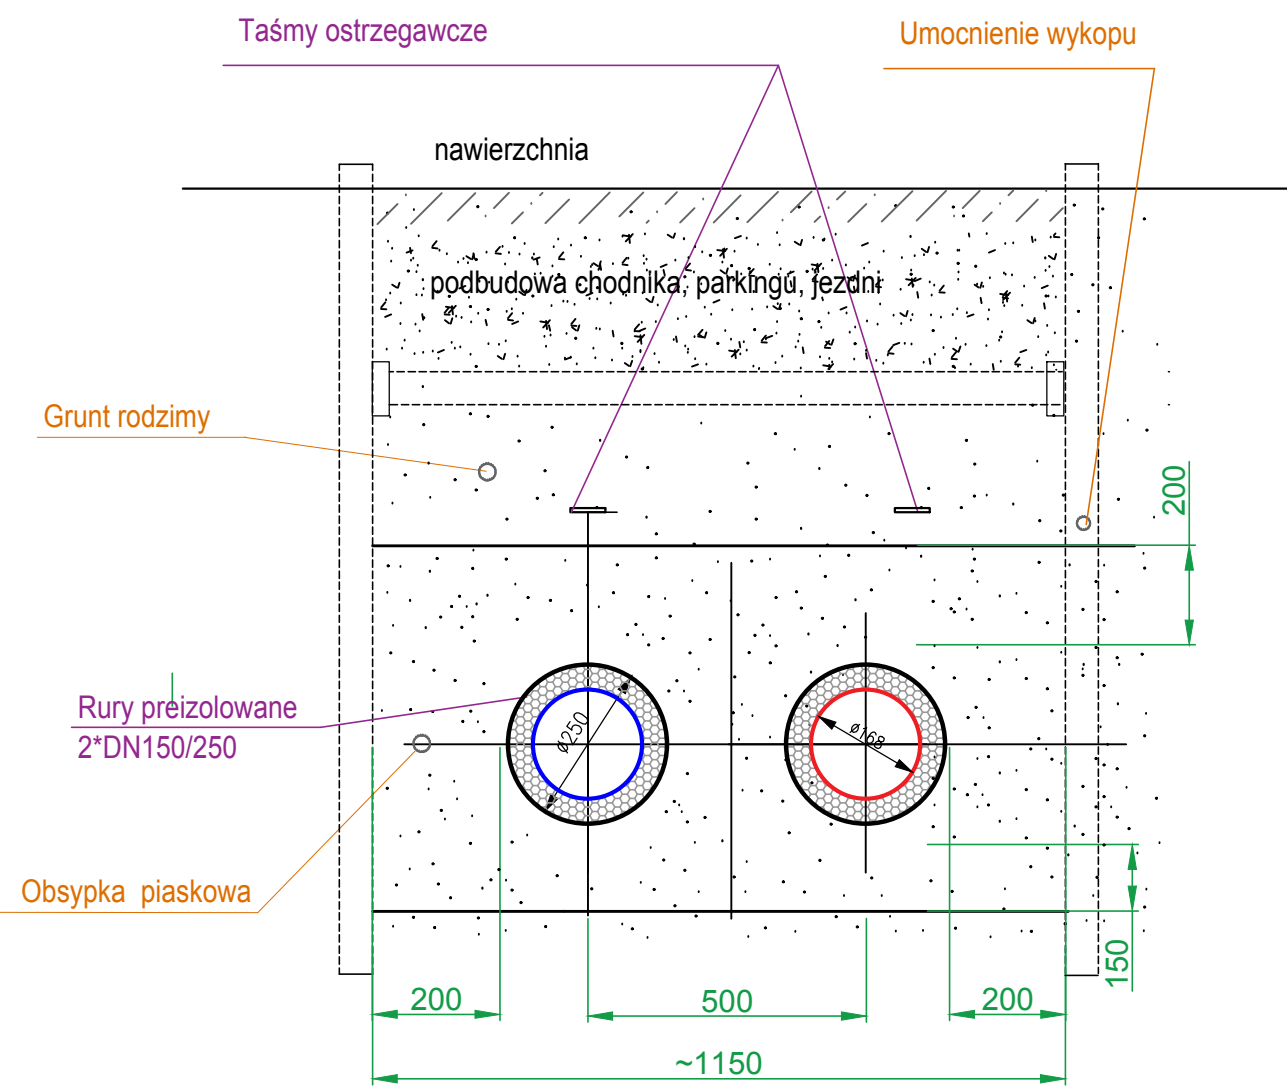


SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PŁÓZ W RURACH OCHRONNYCH

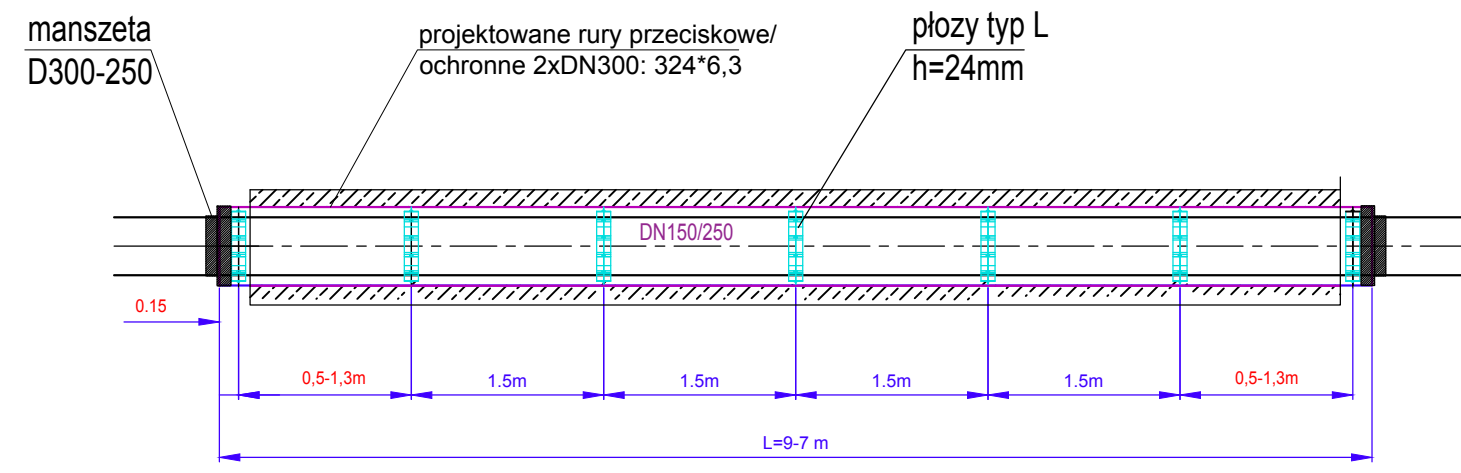

UWAGI:

1. Odległość płaszcza rury od sciany wykopu 0,2m, jest wartością minimalną. W miejscu wykonywania połączeń spawanych i muf wykop poszerzyć do ok.0,5m odstępu.
2. Minimalna grubość podsypki wynosi 0,15m. Minimalna grubość ubitej zasyпки wynosi 0,2m nad wierzchem rury.

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	Przyłącze ciepłe do SWC w budynku mieszkalnym B (w realizacji) przy ul. Biegusa w Gliwicach	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	06.2018			
				Rysunek Wymiary wykopu i ułożenie rur preizolowanych	Nr Rys. 4
PHU JANTAR Ryszard Łach				Adres obiektu	Skala
Inwestor przyłącza: PEC GLIWICE Sp z o.o.				GLIWICE : ul. Pliszki -Biegusa	