



Przekrój przez wykop

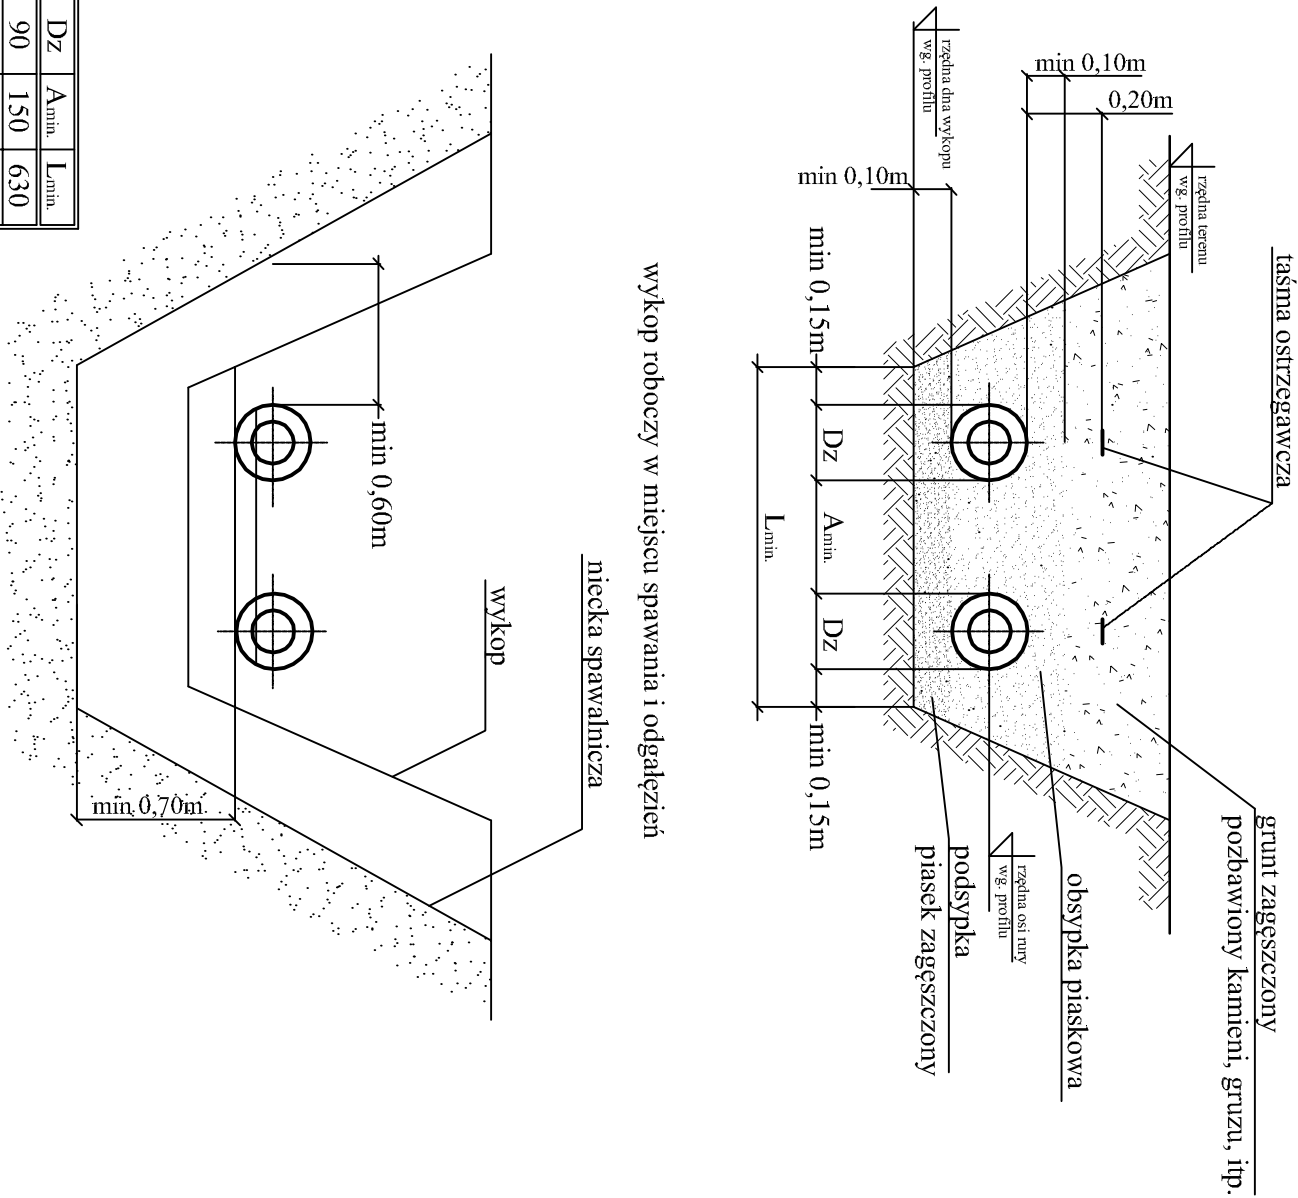


Dz	Amin	Lmin
90	150	630
110	150	670
125	150	700
140	150	730
160	150	770
200	150	850
225	200	950
250	200	1000
315	200	1130
400	200	1300
450	200	1400

Przekrój przez wykop między budynkami

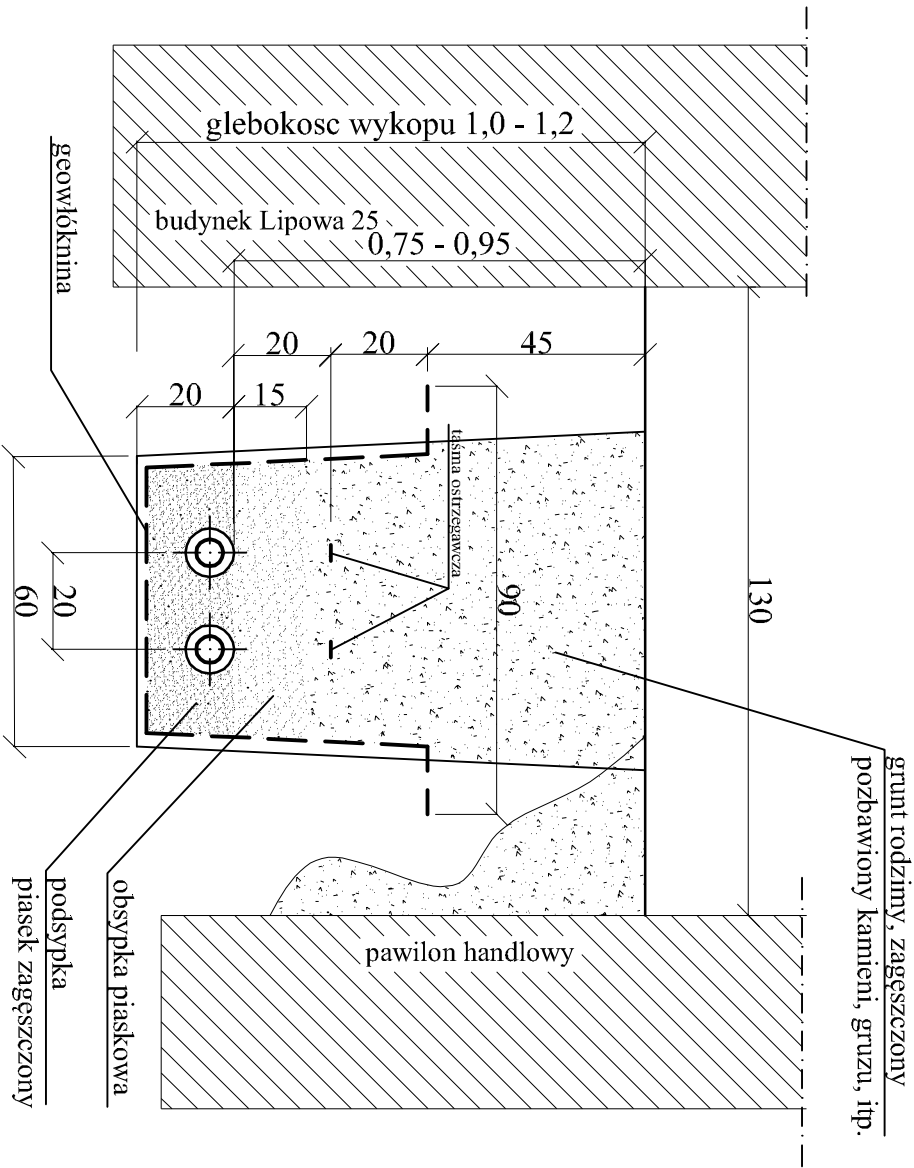

- UWAGA:**
- Stopień zagęszczenia piasku nie większy niż 94 %
  - W miejscach wykonywania spawów wykop należy poszerzyć i pogłębić
  - Rysunek dotyczy terenu bez szkód górniczych
  - Opracowane w oparciu o dane katalogowe firmy ZPU Międzyrzecz
  - pomiędzy budynkami wykop wyłożyć geowłókniną szer 2m, jak na rys.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	 <b>EKO-WILMAR</b> S P. Z O.O.  ul. Gagarina 3/15 44-100 Gliwice
Projektował	Grzegorz Witk	791/01	05.2018		
Wykonał	Jakub Witk		05.2018		
Sprawił					
Faza	Objekt:				Inwestor: PEC Gliwice 44-100 Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135
P.B.-W.	Przyłącze sieci ciepłych w/p do budynku przy ul.Lipowa 25 w Gliwicach				
Nr projektu:	SC-20/18				
Podział:	Typu rysunku:				
	Przekrój przez wykop				Nr rysunku SC-20/18/04
Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Wynagrodzenie zostanie dobowzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.					