


OZNACZENIA


Szczegół wyprowadzenia drutów alarmowych spod pokryw końcowych w pomieszczeniach SWC

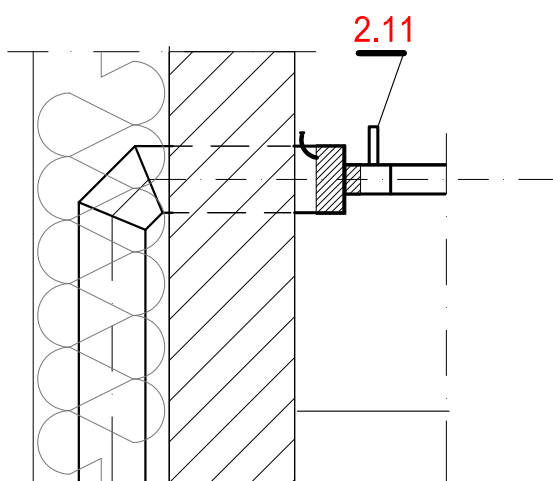

- Przewód sygnalizacyjny miedziany ocynowany
- - - Przewód sygnalizacyjny miedziany
- □ Zakończenie przewodów alarmowych w pomieszczeniu węzła-wyprowadzenie spod pokryw i spięcie

UWAGI

1. Wymiary odcinków podano wraz z odcinkami pionowymi i ukośnymi rurociągów preizolowanych na ścianie zewnętrznej budynku
2. Przewody sygnalizacyjne wyprowadzone w węzłach spod pokryw końcowych połączyć konektorami przez zaciśnięcie i lutowanie
3. Włączenia instalacji alarmowej przedmiotowego przyłącza do instalacji alarmowej sieci istniejącej dokonać po przeprowadzeniu pomiarów kontrolnych i akceptacji przez służby eksploatacji PEC

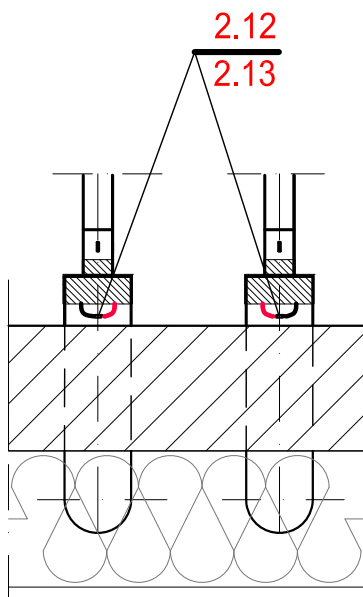

		<h3>Zakład Usług Projektowych</h3>					
Zamawiający		Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. - Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135					
Tytuł projektu		Przyłącze ciepłownicze do pawilonu przy ul. Zygmuntowskiej - Poezji w Gliwicach na działce nr 857/1					
Tytuł rys.		<h3>Schemat instalacji alarmowej</h3>					
	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data	Skala	Nr. umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J. Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		11.2017		U09/2017
WYKONAŁ	mgr inż. J. Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		Nr. rys.		Nr. kol.
					6-09/17		6