



## OZNACZENIA

Szczegół wyprowadzenia drutów alarmowych spod pokryw końcowych w pomieszczeniu węzła

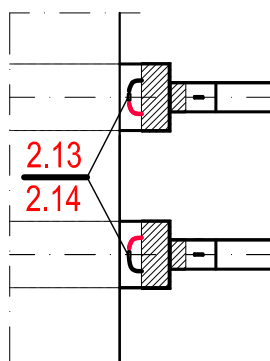


Przewód sygnalizacyjny miedziany ocynowany

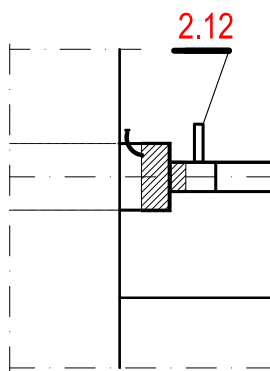

Przewód sygnalizacyjny miedziany



Spięcie przewodów alarmowych w pomieszczeniu węzła



Instalacja alarmowa istniejącego przyłącza

## UWAGA

1. Przewody sygnalizacyjne wyprowadzone w węźle spod pokryw końcowych połączyć konektorami przez zaciśnięcie i lutowanie



**Zakład Usług Projektowych**

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o., - Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Tytuł projektu: Przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego przy ul. Brzozowej 67

Tytuł rys.

**Schemat instalacji alarmowej**

	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data	Skala	Nr.umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		09.2019		U5.3/2019
WYKONAŁ	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		Nr.rys		Nr.kol.
					4 - 5.3/19		4