



Do rozdź. RNO
Linia F4


YAKY 4x35

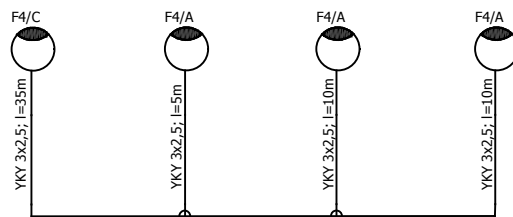


YAKY 4x35; l=93m

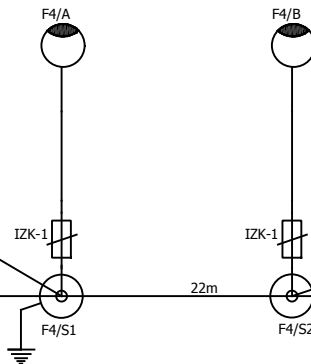

YAKY 4x35; l=52m

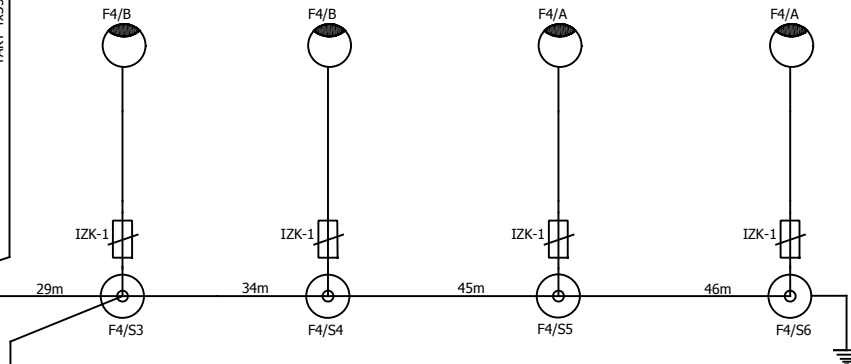

YAKY 4x35; l=68m

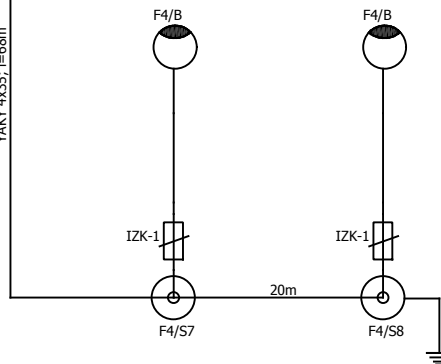

Legenda:

F4/A - Nr linii/Typ oprawy
F4/S1 - Nr linii/Nr słupa
IZK-1 - złącze słupowe wyposażone w jedno gniazdo bezpiecznikowe gL/gG 6A
IZK-2 - złącze słupowe wyposażone w dwa gniazda bezpiecznikowe gL/gG 6A
A - Oprawa oświetleniowa typ: TAURUS T19E, 80W, 230V, (3910)
B - Oprawa oświetleniowa typ: TAURUS T19E, 80W, 230V, (1501)
C - Oprawa oświetleniowa typ: TAURUS T19E, 40W, 230V, (1501)
Od złącza słupowego do lampy stosować kabel YKY 3x2,5

Obciążenie linii F4: Pobc. = 1240W

9xA = 9x80W = 720W
5xB = 5x80W = 400W
3xC = 3x40W = 120W

Obiekt: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - GLIWICE SPÓŁKA Z O.O.
44-100 Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135

Temat: Linia F4

RENOVIS Sp. z o.o.
40-568 KATOWICE
ul. Ligocka 103

NAZWISKO

DATA

PODPIS

Rys. nr.

Projektował: inż. F. Wundersee

06.2019

19-10-10

Sprawdził: inż. D. Pilarz

06.2019

Arkusz 1/1

0